

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebm-papst.com

Société en commandite · Siège Mulfingen

Tribunal cantonal Stuttgart · HRA 590344

complémentaire Elektrobau Mulfingen GmbH · Siège Mulfingen

Tribunal cantonal Stuttgart · HRB 590142

Données nominales

Type	A4E300-AH26-07		
Moteur	M4E068-CF		
Phase		1~	1~
Tension nominale	VAC	230	230
Fréquence	Hz	50	60
Caractéristiques mesurées à		rl	rl
Homologable selon norme		CE	CE
Vitesse de rotation	min ⁻¹	1350	1500
Puissance absorbée	W	65	85
Absorption de courant	A	0,29	0,38
Condensateur	µF	1,5	1,5
Tension de condensateur	VDB	400	400
Condensateur standard		S0 (CE)	S0 (CE)
Contre-pression max.	Pa	55	64
Température ambiante min.	°C	-40	-40
Température ambiante max.	°C	40	50

cn = Contrainte max. · rm = Rendement max. · rl = À refoulement libre · cc = Consigne client · ac = Appareil client
Sous réserve de modifications




Description technique

Masse	1,7 kg
Taille	300 mm
Taille du moteur	68
Surface du rotor	Peint en noir
Matériau roue	Matière plastique PA6, renforcée de fibres de verre
Nombre de pales	5
Direction du flux d'air	A
Sens de rotation	Sens de rotation à droite en regardant le rotor
Type de protection	IP54; en fonction du montage et de la position suivant EN 60034-5
Classe d'isolation	"B"
Classe d'humidité (F) / Classe environnementale (H)	H1+
Température ambiante adm. Température max. ambiante du moteur (transport/stockage)	+ 70 °C
Température ambiante adm. Température ambiante min. du moteur (transport/stockage)	- 40 °C
Position de montage	Arbre horizontal ou rotor en bas ; rotor en haut sur demande
Trous d'évacuation des condensats	Côté rotor
Mode de fonctionnement	S1
Paliers moteur	Roulement à billes avec graisse pour basses températures
Courant de contact suivant IEC 60990 (couplage de mesure illustration 4, système TN)	< 0,75 mA
Protection du moteur	Contrôleur de température (TW) commuté en interne
Type de câble	Variable
Classe de protection	I (si un conducteur de protection a été raccordé par les soins du client)
Conformité à la norme	EN 60335-1

AC axial ventilateur


Pale à forme spéciale (série K)

Dessin technique

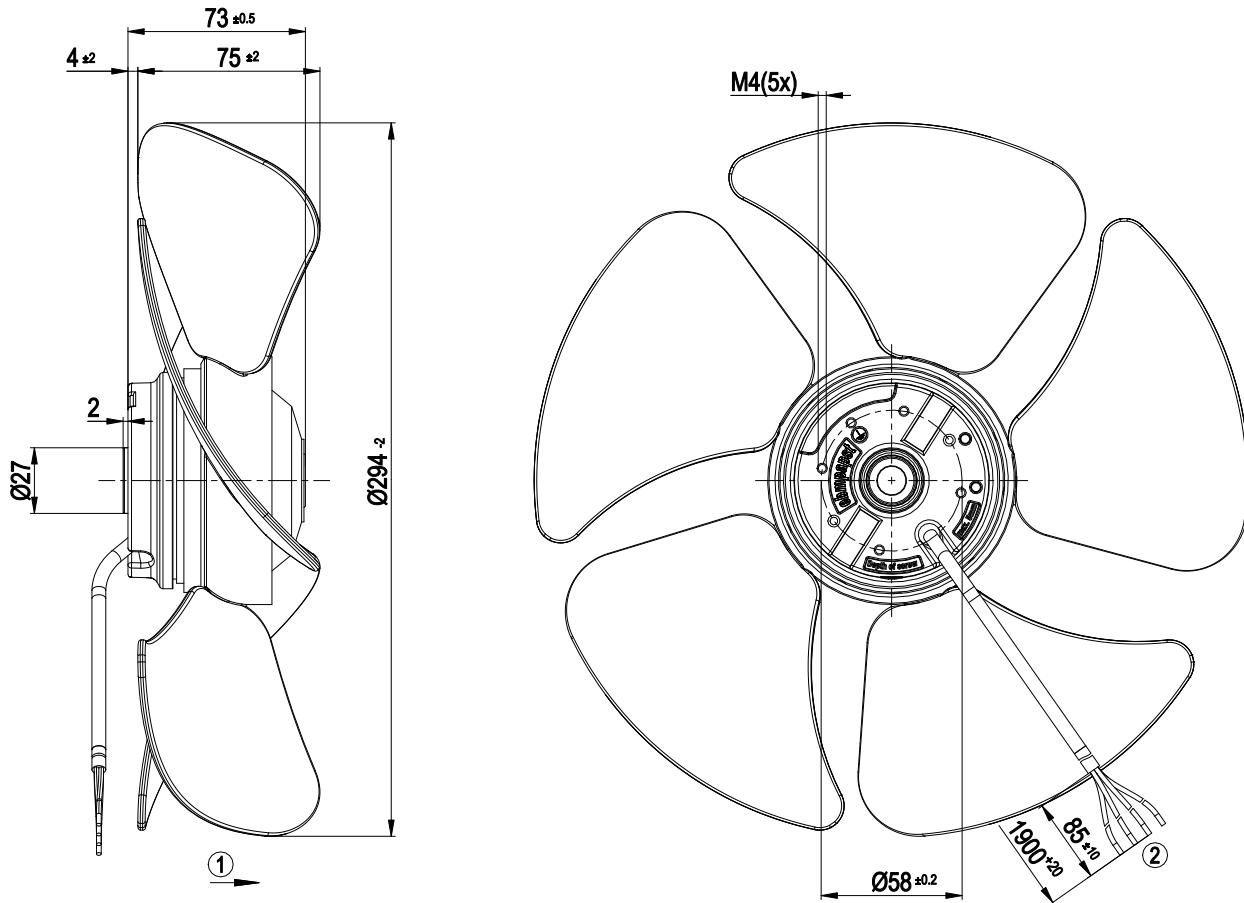

- 1 Câble de raccordement silicone 4G 0,5 mm²
- 2 Sens de refoulement "A"
- 3 Profondeur de vissage max. 5 mm

Schéma de connexions

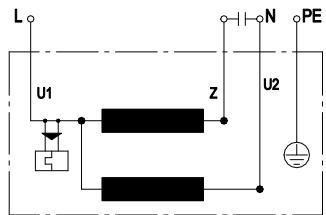

- | | |
|----|------------|
| U1 | bleu |
| PE | vert/jaune |


Z brun

U2 noir

AC axial ventilateur

Pale à forme spéciale (série K)

Caractéristiques: Débit d'air 50 Hz

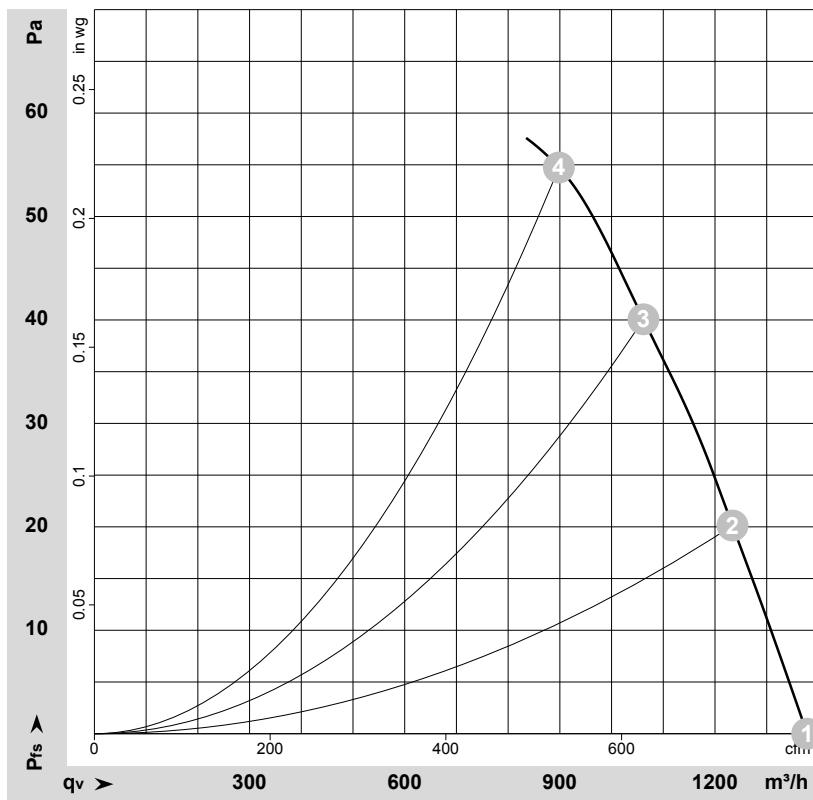

$$\rho = 1,15 \text{ kg/m}^3 \pm 2 \%$$

Mesure: LU-75073-1

Débit d'air mesuré suivant ISO 5801
Catégorie d'installation A. Pour obtenir communication précise du dispositif de mesure, veuillez vous adresser à ebm-papst. Niveaux de bruit côté aspiration : Détermination du niveau de puissance acoustique (L_{WA}) suivant ISO 13347 / Niveau de pression acoustique (L_{PA}) à distance de 1 m de l'axe du ventilateur. Les indications ne sont valables que dans les conditions de mesure indiquées et peuvent se modifier sous l'effet des conditions de montage. En cas de divergences par rapport au montage normalisé, il convient de vérifier les valeurs caractéristiques sur l'appareil monté.

Valeurs de mesure


	U	f	n	P _e	I	q _v	p _{fs}	q _v	p _{fs}
	V	Hz	min ⁻¹	W	A	m ³ /h	Pa	cfm	in. wg
1	230	50	1350	65	0,29	1380	0	810	0,00
2	230	50	1335	65	0,30	1235	20	725	0,08
3	230	50	1330	66	0,30	1060	40	625	0,16
4	230	50	1325	67	0,31	900	55	530	0,22

U = Tension d'alimentation · f = Fréquence · n = Vitesse de rotation · P_e = Puissance absorbée · I = Absorption de courant · q_v = Débit · p_{fs} = Élévation de pression

AC axial ventilateur

Pale à forme spéciale (série K)

Caractéristiques: Débit d'air 60 Hz

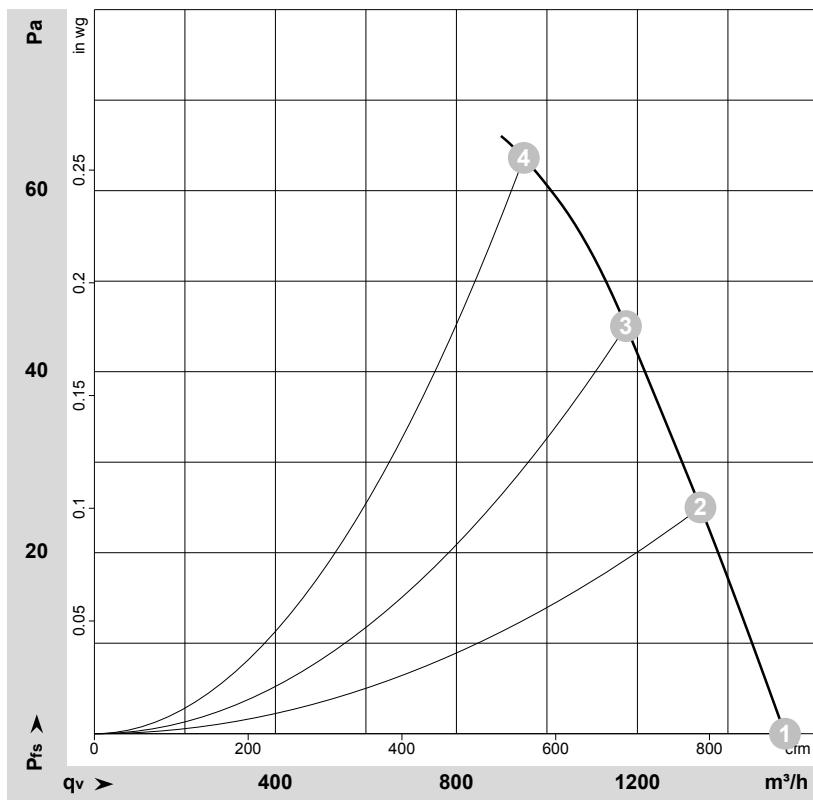

$$\rho = 1,15 \text{ kg/m}^3 \pm 2 \%$$

Mesure: LU-75077-1

Débit d'air mesuré suivant ISO 5801
 Catégorie d'installation A. Pour obtenir communication précise du dispositif de mesure, veuillez vous adresser à ebm-papst. Niveaux de bruit côté aspiration : Détermination du niveau de puissance acoustique (L_{WA}) suivant ISO 13347 / Niveau de pression acoustique (L_{PA}) à distance de 1 m de l'axe du ventilateur. Les indications ne sont valables que dans les conditions de mesure indiquées et peuvent se modifier sous l'effet des conditions de montage. En cas de divergences par rapport au montage normalisé, il convient de vérifier les valeurs caractéristiques sur l'appareil monté.

Valeurs de mesure

	U	f	n	P_e	I	q_v	p_{fs}	q_v	p_{fs}
	V	Hz	min^{-1}	W	A	m^3/h	Pa	cfm	in. wg
1	230	60	1500	85	0,38	1525	0	900	0,00
2	230	60	1475	85	0,38	1340	25	790	0,10
3	230	60	1455	87	0,38	1175	45	690	0,18
4	230	60	1420	90	0,39	950	64	560	0,26

U = Tension d'alimentation · f = Fréquence · n = Vitesse de rotation · P_e = Puissance absorbée · I = Absorption de courant · q_v = Débit · p_{fs} = Élévation de pression